


--- ROZDZIELNICA SP – CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA TA

--- ROZDZIELNICA Rsp

SZAFKA POMIAROWA SP – CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA TA

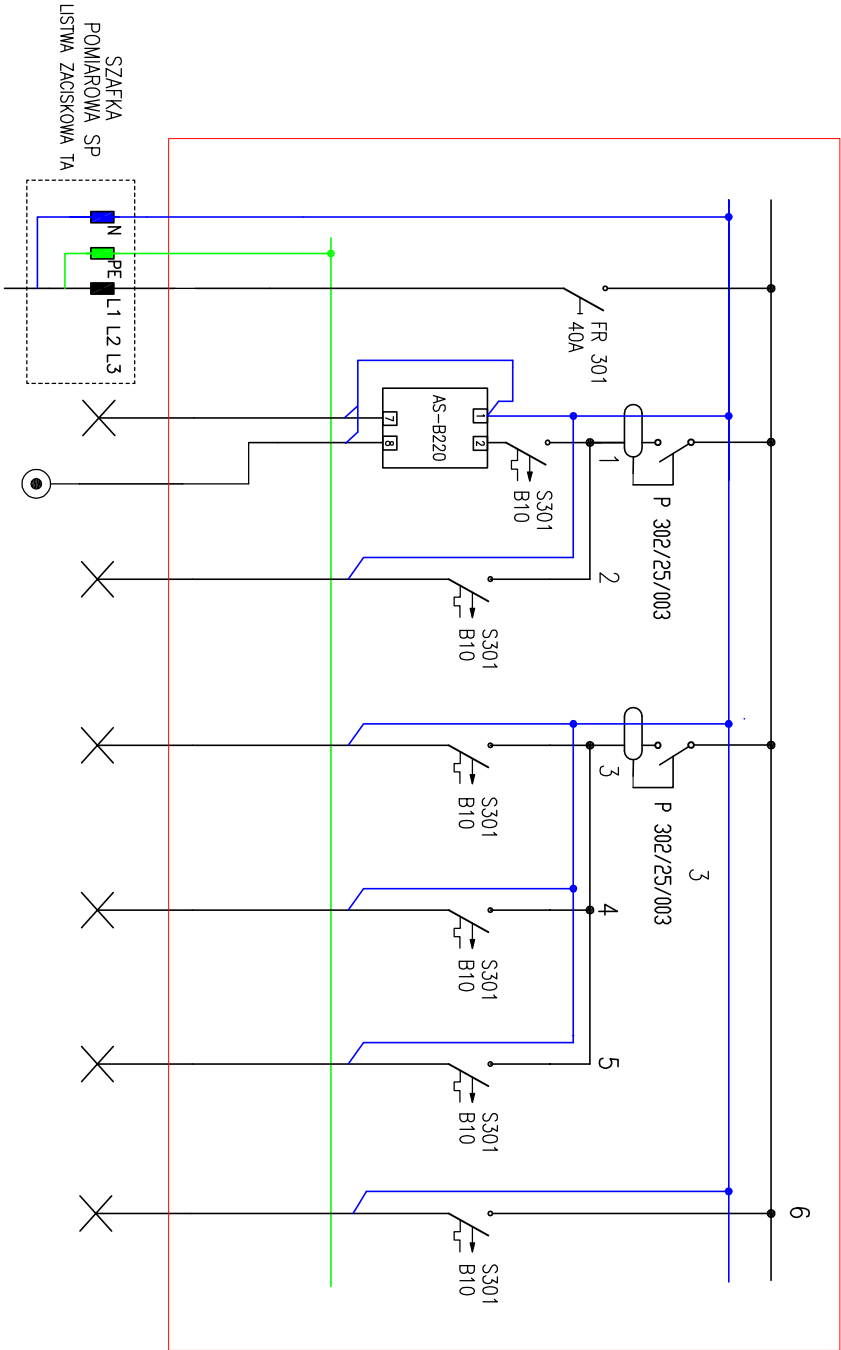


NR OBWODU	1	2	3	4	5	6
PRZEWÓD	YDYzo 5x6 mm ²	YDYzo 3x1,5 mm ²	YDYzo 3x1,5 mm ²	YDYzo 3x1,5 mm ²	YDYzo 3x1,5 mm ²	YDYzo 3x1,5 mm ²
MOC (W)	490	144	36	74	11	25
ODBIÓR (ZASILANIE)	SZAFKA POMIAROWA SP (CZĘŚĆ ADM. TA)	OSWIETLENIE KŁATKI SCHODOWEJ	OSWIETLENIE WARTOŁAP	OSWIETLENIE POM. GOSPODARCZYCH OS. ZEWNĘTRZNE NR DOMU	ZASILANIE SZAFKI MODUŁÓW DOMOF.	OPRAWY AWARYJNE KIERUNKOWE
	(LISTWA ZACISKOWA TA)					

$P(i) = 490 \text{ W}$
 $P(z) = 490 \text{ W}$
 $I(z) = 2,13 \text{ A}$

ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ Nr 30437/2018/OD2/ZR4
PROJEKTUJE SIĘ LICZNIK 1-faz. Z ZABEZPIECZENIEM
PRZEDLICZNIKOWYM I(bp) = 16 A

ROZDZIELNICA Rsp
(RPT 12 ; 12 modułów ; IP30)

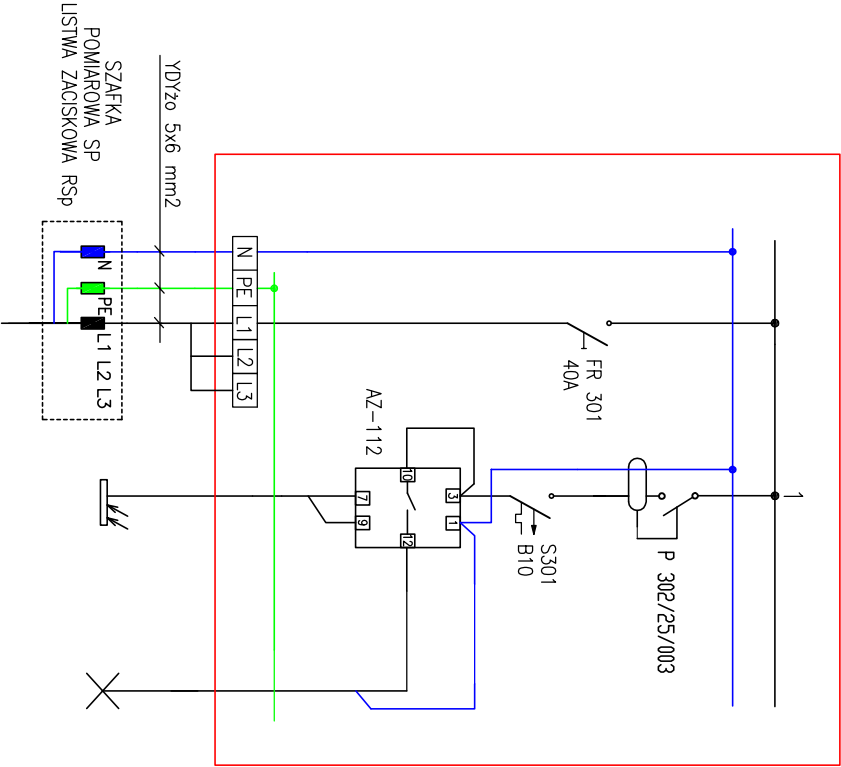

NR OBWODU	YDYzo 5x6 mm ²	LY 2x0,5 mm ²	1
PRZEWÓD	YDYzo 5x6 mm ²	LY 2x0,5 mm ²	YDYzo 3x1,5 mm ²
MOC (W)	72		72
ODBIÓR (ZASILANIE)	SZAFKA POMIAROWA SP (LISTWA ZACISKOWA Rsp)	CZUJNIK ŚWIATŁOCZUŁY PLUS (R&R)	OSWIETLENIE PRZELISCA

UWAGA:

--- OPRAWY OŚWIELTENIOWE W PRZEJŚCIU ZASILANE
Z ODRĘBNYEGO UKŁADU POMIAROWEGO OBLIĘGIEGO
ODRĘBNYMI WARUNKAMI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ.

TYTUŁ RYSUNKU		NUMER		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MARIJA ŚLIWA os. Przeglądzie 2586, 64-400 Międzybóże tel. 609 991 49, e-mail: a.sardas@poczta.fm NIP 631-021-14-38, REGON: 20137646	
ROZDZIELNICA SP - CZĘŚĆ TA ROZDZIELNICA Rsp (SCHEMAT)		E 05		BRANŻA	
				INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
				BUDYNEK	
				MIESZKALNO - USŁUGOWY	
OPRACOWAŁ				ADRES	
mgr inż. PAWEŁ WOŚ 144/Sz/77				UL. 17 STYCZNIA 53	
W ZAKRESIE INSTAL. ELEKTRYCZNYCH				64-400 MIĘDZYCHÓD	
SPRAWDZIŁ				NR DZIAŁKI	
				205/7, 36/14, 205/4	
				INWESTOR	
				MSK Aquilif Sp. z o.o.	
				64-400 MIĘDZYCHÓD.	
				UL. BOLESŁAWA CHROBRĘGO 24	
mgr inż. RYSZARD STASIAK WKP/103/PWOE/03 W ZAKRESIE INSTAL. ELEKTRYCZNYCH				DATA	
				WRZESIEŃ 2018	